



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM

Website: www.dawaco.com.vn; Email: dawacojsc@gmail.com

Trụ sở: Số 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 3697.737; Fax: (0236) 3697.222; LabDawaco: (0236) 3702.662

Số: 166-1/CLN/LABDAWACO

Ngày 28/9/2020

Trang 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC XỬ LÝ TRẠM CẤP NƯỚC PHÚ SƠN

Vị trí lấy mẫu : Trạm cấp nước Phú Sơn

Ngày lấy mẫu : 21/9/2020

Tuần : 39

Tháng: 9/2020

Ngày nhận mẫu : 21/9/2020

Ký hiệu mẫu : 166-1

Số lượng/Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong bình nhựa khoảng 1500ml và 02 chai thủy tinh khoảng 200ml/chai

Người lấy mẫu : Phạm Thị Thúy

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	TCVN 6185:2015	KPH(MDL=2)	≤15	Từ ngày 21/9/2020 đến 26/9/2020
2	Mùi vị		Cảm quan	Không mùi, vị lạ	Không mùi, vị lạ	
3	Độ đục	NTU	Ref TCVN 6184:2008	1,73	≤2	
4	pH	pH	TCVN 6492:2011	6,87	6,5-8,5	
5	Độ cứng, tính theo CaCO ₃	mg/l	TCVN 6224:1996	28	≤300	
6	Hàm lượng Clorua	mg/l	TCVN 6194:1996	7,7	≤300	
7	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	TCVN 6177:1996	< 0,030 (MQL)	≤0,3	
8	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	TCVN 6002:1995	KPH(MDL=0,012)	≤0,3	
9	Hàm lượng Nitrit	mg/l	Ref TCVN 6494-1:2011	KPH(MDL=0,015)	≤3	
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	Ref TCVN 6494-1:2011	1,53	≤50	
11	Hàm lượng Sunphat	mg/l	Ref TCVN 6494-1:2011	1,8	≤250	
12	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	TCVN 6186:1996	0,71	≤2	
13	Coliform tổng số	MPN/ 100ml	TCVN 6187-2:1996	< 1 (KPH)	0	
14	E. coli		TCVN 6187-2:1996	< 1 (KPH)	0	
15	Clo dư	mg/l	PP so màu orthotolidine	0,50	0,3 - 0,5	21/9/2020

*** Ghi chú:**

- Quá trình lấy mẫu được thể hiện theo Biên bản lấy mẫu và bàn giao mẫu nước số: 166/LABDAWACO ngày 21/9/2020.
- Tiêu chuẩn QCVN 01:2009/BYT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.
- 'Phiếu Kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Dawaco.
- LabDawaco không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử.

KPH: Không phát hiện.

MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

MQL: Giới hạn định lượng của phương pháp.

*** Nhận xét:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM



PHẠM VIỆT HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM

Website: www.dawaco.com.vn; Email: dawacojsc@gmail.com

Trụ sở: Số 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 3697.737; Fax: (0236) 3697.222; LabDawaco: (0236) 3702.662

Số: 157-3/CLN/LABDAWACO

Ngày 21/9/2020

Trang 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC XỬ LÝ TRẠM CẤP NƯỚC PHÚ SƠN

Vị trí lấy mẫu : Trạm cấp nước Phú Sơn

Ngày lấy mẫu : 14/9/2020

Tuần : 38

Tháng: 9/2020

Ngày nhận mẫu : 14/9/2020

Ký hiệu mẫu : 157-3

Số lượng/Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong bình nhựa khoảng 1500ml và 02 chai thủy tinh khoảng 200ml/chai

Người lấy mẫu : Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	TCVN 6185:2015	KPH(MDL=2)	≤ 15	Từ ngày 14/9/2020 đến 19/9/2020
2	Mùi vị		Cảm quan	Không mùi, vị lạ	Không mùi, vị lạ	
3	Độ đục	NTU	Ref TCVN 6184:2008	1,27	≤ 2	
4	pH	pH	TCVN 6492:2011	7,02	6,5-8,5	
5	Độ cứng, tính theo CaCO_3	mg/l	TCVN 6224:1996	29	≤ 300	
6	Hàm lượng Clorua	mg/l	TCVN 6194:1996	8,3	≤ 300	
7	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	TCVN 6177:1996	$< 0,030$ (MQL)	$\leq 0,3$	
8	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	TCVN 6002:1995	$< 0,040$ (MQL)	$\leq 0,3$	
9	Hàm lượng Nitrit	mg/l	Ref TCVN 6494-1:2011	KPH(MDL=0,015)	≤ 3	
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	Ref TCVN 6494-1:2011	0,85	≤ 50	
11	Hàm lượng Sunphat	mg/l	Ref TCVN 6494-1:2011	1,9	≤ 250	
12	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	TCVN 6186:1996	0,65	≤ 2	
13	Coliform tổng số	MPN/ 100ml	TCVN 6187-2:1996	< 1 (KPH)	0	
14	E. coli		TCVN 6187-2:1996	< 1 (KPH)	0	
15	Clo dư	mg/l	PP so màu orthotolidine	0,40	0,3 - 0,5	14/9/2020

* Ghi chú:

- Quá trình lấy mẫu được thể hiện theo Biên bản lấy mẫu và bàn giao mẫu nước số: 157/LABDAWACO ngày 14/9/2020.
- Tiêu chuẩn QCVN 01:2009/BYT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.
- 'Phiếu Kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Dawaco.
- LabDawaco không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử.

KPH: Không phát hiện.

MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

MQL: Giới hạn định lượng của phương pháp.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN PHƯỚC THƯƠNG

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC XỬ LÝ TRẠM CẤP NƯỚC PHÚ SƠN

Vị trí lấy mẫu : Trạm cấp nước Phú Sơn

Ngày lấy mẫu : 07/9/2020

Tuần : 37

Tháng: 9/2020

Ngày nhận mẫu : 07/9/2020

Ký hiệu mẫu : 148-1

Số lượng/Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong bình nhựa khoảng 1500ml và 02 chai thủy tinh khoảng 200ml/chai

Người lấy mẫu : Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	TCVN 6185:2015	KPH(MDL=2)	≤15	Từ ngày 07/9/2020 đến 12/9/2020
2	Mùi vị		Cảm quan	Không mùi, vị lạ	Không mùi, vị lạ	
3	Độ đục	NTU	Ref TCVN 6184:2008	1,18	≤2	
4	pH	pH	TCVN 6492:2011	7,23	6,5-8,5	
5	Độ cứng, tính theo CaCO ₃	mg/l	TCVN 6224:1996	28	≤300	
6	Hàm lượng Clorua	mg/l	TCVN 6194:1996	8,3	≤300	
7	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	TCVN 6177:1996	< 0,030 (MQL)	≤0,3	
8	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	TCVN 6002:1995	< 0,040 (MQL)	≤0,3	
9	Hàm lượng Nitrit	mg/l	Ref TCVN 6494-1:2011	KPH(MDL=0,015)	≤3	
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	Ref TCVN 6494-1:2011	0,78	≤50	
11	Hàm lượng Sunphat	mg/l	Ref TCVN 6494-1:2011	1,9	≤250	
12	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	TCVN 6186:1996	0,62	≤2	
13	Coliform tổng số	MPN/ 100ml	TCVN 6187-2:1996	< 1 (KPH)	0	
14	E. coli		TCVN 6187-2:1996	< 1 (KPH)	0	
15	Clo dư	mg/l	PP so màu orthotolidine	0,50	0,3 - 0,5	7/9/2020

* Ghi chú:


- Quá trình lấy mẫu được thể hiện theo Biên bản lấy mẫu và bàn giao mẫu nước số: 148/LABDAWACO ngày 07/9/2020.
- Tiêu chuẩn QCVN 01:2009/BYT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.
- 'Phiếu Kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Dawaco.
- LabDawaco không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử.

KPH: Không phát hiện.

MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

MQL: Giới hạn định lượng của phương pháp.

* **Nhận xét:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

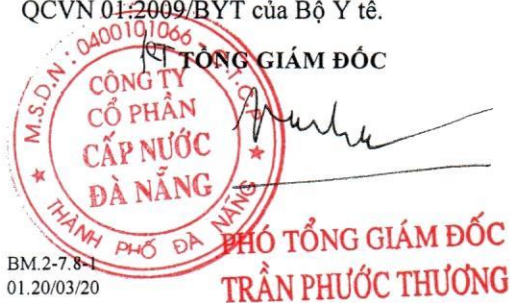

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM

PHẠM VIỆT HÙNG