

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC SÂN BAY

Ngày lấy mẫu : 04/3/2019

Tuần : 10

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 3/2019

Người lấy mẫu : Phạm Thị Thúy

Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ


Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤ 15	5/3/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	5/3/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.42	≤ 2	5/3/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	6.85	6,5-8,5	5/3/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO_3	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	88	≤ 300	5/3/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	397.0	≤ 1000	5/3/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	191.7	≤ 250	5/3/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.03	$\leq 0,3$	5/3/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.002	$\leq 0,3$	5/3/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.47	≤ 50	5/3/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.009	≤ 3	5/3/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	30	≤ 250	5/3/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.16	≤ 2	5/3/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	5/3/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	5/3/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	5/3/2019

*** Ghi chú:**

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

*** Nhận xét:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

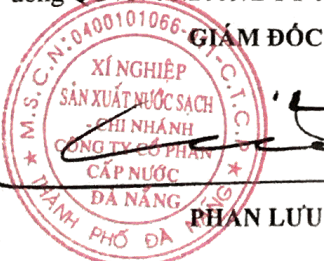

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC SÂN BAY
Ngày lấy mẫu : 11/3/2019 Tuần : 11
Lượng mẫu : 01 bình 500ml Tháng : 3/2019
Người lấy mẫu : Phạm Thị Thúy
Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤ 15	12/3/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	12/3/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.96	≤ 2	12/3/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	6.95	6,5-8,5	12/3/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO_3	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	88	≤ 300	12/3/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	342.0	≤ 1000	12/3/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	170.4	≤ 250	12/3/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.03	$\leq 0,3$	12/3/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.005	$\leq 0,3$	12/3/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.52	≤ 50	12/3/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.011	≤ 3	12/3/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	23	≤ 250	12/3/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.16	≤ 2	12/3/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	12/3/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	12/3/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	12/3/2019

*** Ghi chú:**

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.



TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HÙNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC SÂN BAY

Ngày lấy mẫu : 18/3/2019

Tuần : 12

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 3/2019

Người lấy mẫu : Phạm Thị Thúy

Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤ 15	19/3/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	19/3/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.61	≤ 2	19/3/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	7.01	6,5-8,5	19/3/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO_3	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	88	≤ 300	19/3/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	370.0	≤ 1000	19/3/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	184.6	≤ 250	19/3/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.02	$\leq 0,3$	19/3/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.001	$\leq 0,3$	19/3/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.66	≤ 50	19/3/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.006	≤ 3	19/3/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	29	≤ 250	19/3/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.32	≤ 2	19/3/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	19/3/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	19/3/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	19/3/2019

*** Ghi chú:**

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

*** Nhận xét:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.



GIÁM ĐỐC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HÙNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC CẦU ĐỎ

Ngày lấy mẫu : 04/3/2019

Tuần : 10

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 3/2019

Người lấy mẫu : Huỳnh Thị Phương Thảo

Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤ 15	5/3/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	5/3/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.69	≤ 2	5/3/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	6.91	6,5-8,5	5/3/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO_3	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	80	≤ 300	5/3/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	362.0	≤ 1000	5/3/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	170.4	≤ 250	5/3/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.03	$\leq 0,3$	5/3/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.001	$\leq 0,3$	5/3/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.57	≤ 50	5/3/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.005	≤ 3	5/3/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	25	≤ 250	5/3/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.16	≤ 2	5/3/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	5/3/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	5/3/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	5/3/2019

* Ghi chú:

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.



GIÁM ĐỐC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HÙNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC CẦU ĐỎ

Ngày lấy mẫu : 11/3/2019

Tuần : 11

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 3/2019

Người lấy mẫu : Huỳnh Thị Phương Thảo

Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤ 15	12/3/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	12/3/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	1.30	≤ 2	12/3/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	6.93	6,5-8,5	12/3/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO_3	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	80	≤ 300	12/3/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	335.0	≤ 1000	12/3/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	170.4	≤ 250	12/3/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.09	$\leq 0,3$	12/3/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.007	$\leq 0,3$	12/3/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.41	≤ 50	12/3/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.010	≤ 3	12/3/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	25	≤ 250	12/3/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.32	≤ 2	12/3/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	12/3/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	12/3/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	12/3/2019

* Ghi chú:

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.



GIÁM ĐỐC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC CẦU ĐỒ

Ngày lấy mẫu : 18/3/2019

Tuần : 12

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 3/2019

Người lấy mẫu : Huỳnh Thị Phương Thảo

Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤ 15	19/3/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	19/3/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.93	≤ 2	19/3/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	7.03	6,5-8,5	19/3/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO_3	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	82	≤ 300	19/3/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	345.0	≤ 1000	19/3/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	163.3	≤ 250	19/3/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.05	$\leq 0,3$	19/3/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.003	$\leq 0,3$	19/3/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.59	≤ 50	19/3/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.013	≤ 3	19/3/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	27	≤ 250	19/3/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.00	≤ 2	19/3/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	19/3/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	19/3/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	19/3/2019


*** Ghi chú:**

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

GIÁM ĐỐC

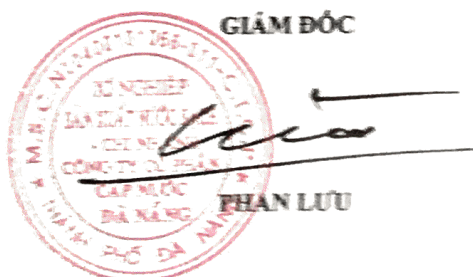

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG