

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC HẢI VÂN

Ngày lấy mẫu : 30/9/2019

Tuần : 40

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 10/2019

Người lấy mẫu : Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	1/10/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	1/10/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.37	≤2	1/10/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	7.25	6,5-8,5	1/10/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO ₃	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	10	≤300	1/10/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	22.8	≤1000	1/10/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	14.2	≤300	1/10/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.05	≤0,3	1/10/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.000	≤0,3	1/10/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.14	≤50	1/10/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.044	≤3	1/10/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	14	≤250	1/10/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	1.12	≤2	1/10/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	1/10/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	1/10/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	30/9/2019

*** Ghi chú:**

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.



GIÁM ĐỐC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC HẢI VÂN

Ngày lấy mẫu : 07/10/2019

Tuần : 41

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 10/2019

Người lấy mẫu : Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	8/10/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	8/10/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.33	≤2	8/10/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	6.85	6,5-8,5	8/10/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO ₃	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	12	≤300	8/10/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	25.3	≤1000	8/10/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	14.2	≤300	8/10/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.04	≤0,3	8/10/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.001	≤0,3	8/10/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.61	≤50	8/10/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.014	≤3	8/10/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	4	≤250	8/10/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.96	≤2	8/10/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	8/10/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	8/10/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	7/10/2019

* Ghi chú:

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.



GIÁM ĐỐC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HÙNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC HẢI VÂN

Ngày lấy mẫu : 14/10/2019

Tuần : 42

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 10/2019

Người lấy mẫu : Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	15/10/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	15/10/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.90	≤2	15/10/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	7.25	6,5-8,5	15/10/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO ₃	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	10	≤300	15/10/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	25.6	≤1000	15/10/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	14.2	≤300	15/10/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.05	≤0,3	15/10/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.006	≤0,3	15/10/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.74	≤50	15/10/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.022	≤3	15/10/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	6	≤250	15/10/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.80	≤2	15/10/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	15/10/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	15/10/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	14/10/2019

*** Ghi chú:**

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.



GIÁM ĐỐC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HÙNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC HẢI VÂN

Ngày lấy mẫu : 21/10/2019

Tuần : 43

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 10/2019

Người lấy mẫu : Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ


Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	22/10/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	22/10/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.95	≤2	22/10/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	6.89	6,5-8,5	22/10/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO ₃	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	10	≤300	22/10/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	24.3	≤1000	22/10/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	14.2	≤300	22/10/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.06	≤0,3	22/10/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.004	≤0,3	22/10/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.59	≤50	22/10/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.014	≤3	22/10/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	6	≤250	22/10/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.80	≤2	22/10/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	22/10/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	22/10/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	21/10/2019

*** Ghi chú:**

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

*** Nhận xét:** Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.



GIÁM ĐỐC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA TRẠM CẤP NƯỚC SON TRÀ I

Ngày lấy mẫu : 30/9/2019

Tuần : 40

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 10/2019

Người lấy mẫu : Trần Phước Khánh Vân

Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤ 15	1/10/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	1/10/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	1.02	≤ 2	1/10/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	7.11	6,5-8,5	1/10/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO_3	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	10	≤ 300	1/10/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	25.6	≤ 1000	1/10/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	14.2	≤ 300	1/10/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.13	$\leq 0,3$	1/10/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.002	$\leq 0,3$	1/10/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.18	≤ 50	1/10/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.024	≤ 3	1/10/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	4	≤ 250	1/10/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.96	≤ 2	1/10/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	1/10/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	1/10/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	30/9/2019

* Ghi chú:

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.



GIÁM ĐỐC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HÙNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA TRẠM CẤP NƯỚC SƠN TRÀ I

Ngày lấy mẫu : 07/10/2019

Tuần : 41

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 10/2019

Người lấy mẫu : Trần Phước Khánh Vân

Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤ 15	8/10/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	8/10/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	1.35	≤ 2	8/10/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	7.05	6,5-8,5	8/10/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO_3	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	12	≤ 300	8/10/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	27.6	≤ 1000	8/10/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	14.2	≤ 300	8/10/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.11	$\leq 0,3$	8/10/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.005	$\leq 0,3$	8/10/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.42	≤ 50	8/10/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.010	≤ 3	8/10/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	4	≤ 250	8/10/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.80	≤ 2	8/10/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	8/10/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	8/10/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	7/10/2019

* Ghi chú:

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.



GIÁM ĐỐC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HÙNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA TRẠM CẤP NƯỚC SƠN TRÀ I

Ngày lấy mẫu : 14/10/2019

Tuần : 42

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 10/2019

Người lấy mẫu : Trần Phước Khánh Vân

Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤ 15	15/10/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	15/10/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	1.16	≤ 2	15/10/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	7.14	6,5-8,5	15/10/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO_3	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	10	≤ 300	15/10/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	29.2	≤ 1000	15/10/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	14.2	≤ 300	15/10/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.06	$\leq 0,3$	15/10/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.004	$\leq 0,3$	15/10/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.54	≤ 50	15/10/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.015	≤ 3	15/10/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	7	≤ 250	15/10/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.96	≤ 2	15/10/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	15/10/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	15/10/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	14/10/2019

* Ghi chú:

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.



PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA TRẠM CẤP NƯỚC SON TRÀ I

Ngày lấy mẫu : 21/10/2019

Tuần : 43

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 10/2019

Người lấy mẫu : Trần Phước Khánh Vân

Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ


Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤ 15	22/10/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	22/10/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	1.31	≤ 2	22/10/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	7.02	6,5-8,5	22/10/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO_3	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	8	≤ 300	22/10/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	27.1	≤ 1000	22/10/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	14.2	≤ 300	22/10/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.09	$\leq 0,3$	22/10/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.005	$\leq 0,3$	22/10/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.65	≤ 50	22/10/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.016	≤ 3	22/10/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	8	≤ 250	22/10/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.96	≤ 2	22/10/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	22/10/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	22/10/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	21/10/2019

* Ghi chú:

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.



GIÁM ĐỐC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA TRẠM CẤP NƯỚC SƠN TRÀ II

Ngày lấy mẫu : 30/9/2019

Tuần : 40

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 10/2019

Người lấy mẫu : Trần Phước Khánh Vân

Người kiểm tra : Huỳnh Thị Hồng Mỹ - Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤ 15	1/10/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	1/10/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.47	≤ 2	1/10/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	7.13	6,5-8,5	1/10/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO_3	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	8	≤ 300	1/10/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	31.4	≤ 1000	1/10/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	14.2	≤ 300	1/10/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.08	$\leq 0,3$	1/10/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.001	$\leq 0,3$	1/10/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.73	≤ 50	1/10/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.024	≤ 3	1/10/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	5	≤ 250	1/10/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.96	≤ 2	1/10/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	1/10/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	1/10/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	30/9/2019

*** Ghi chú:**

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.



GIÁM ĐỐC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA TRẠM CẤP NƯỚC SƠN TRÀ II

Ngày lấy mẫu : 07/10/2019

Tuần : 41

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 10/2019

Người lấy mẫu : Trần Phước Khánh Văn

Người kiểm tra : Huỳnh Thị Hồng Mỹ - Nguyễn Thị Nhật Huy


Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤ 15	8/10/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	8/10/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.58	≤ 2	8/10/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	7.31	6,5-8,5	8/10/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO_3	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	12	≤ 300	8/10/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	29.8	≤ 1000	8/10/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	14.2	≤ 300	8/10/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.10	$\leq 0,3$	8/10/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.004	$\leq 0,3$	8/10/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.38	≤ 50	8/10/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.010	≤ 3	8/10/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	4	≤ 250	8/10/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.80	≤ 2	8/10/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	8/10/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	8/10/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	7/10/2019

* Ghi chú:

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.



GIÁM ĐỐC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HÙNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA TRẠM CẤP NƯỚC SƠN TRÀ II

Ngày lấy mẫu : 14/10/2019

Tuần : 42

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 10/2019

Người lấy mẫu : Trần Phước Khánh Vân

Người kiểm tra : Huỳnh Thị Hồng Mỹ - Nguyễn Thị Nhật Huy

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	15/10/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	15/10/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	1.28	≤2	15/10/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	7.06	6,5-8,5	15/10/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO ₃	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	10	≤300	15/10/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	31.1	≤1000	15/10/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	14.2	≤300	15/10/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.08	≤0,3	15/10/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.004	≤0,3	15/10/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.68	≤50	15/10/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.016	≤3	15/10/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	6	≤250	15/10/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.96	≤2	15/10/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	15/10/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	15/10/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	14/10/2019

* Ghi chú:

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.



GIÁM ĐỐC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HÙNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA TRẠM CẤP NƯỚC SƠN TRÀ II

Ngày lấy mẫu : 21/10/2019

Tuần : 43

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 10/2019

Người lấy mẫu : Trần Phước Khánh Văn

Người kiểm tra : Huỳnh Thị Hồng Mỹ - Nguyễn Thị Nhật Huy


Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	22/10/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	22/10/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.92	≤2	22/10/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	6.98	6,5-8,5	22/10/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO ₃	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	10	≤300	22/10/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	29.3	≤1000	22/10/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	14.2	≤300	22/10/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.09	≤0,3	22/10/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.006	≤0,3	22/10/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.76	≤50	22/10/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.023	≤3	22/10/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	6	≤250	22/10/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	1.12	≤2	22/10/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	22/10/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/ 100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	22/10/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	21/10/2019

* Ghi chú:

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.



GIÁM ĐỐC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HÙNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA TRẠM CẤP NƯỚC PHÚ SƠN

Ngày lấy mẫu : 30/9/2019

Tuần : 40

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 10/2019

Người lấy mẫu : Nguyễn Thị Nhật Huy

Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	1/10/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	1/10/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	1.18	≤2	1/10/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	7.09	6,5-8,5	1/10/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO ₃	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	30	≤300	1/10/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	41.4	≤1000	1/10/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	14.2	≤300	1/10/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.09	≤0,3	1/10/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.003	≤0,3	1/10/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.77	≤50	1/10/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.015	≤3	1/10/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	4	≤250	1/10/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.96	≤2	1/10/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	1/10/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	1/10/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	30/9/2019

* Ghi chú:

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.



GIÁM ĐỐC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HÙNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA TRẠM CẤP NƯỚC PHÚ SƠN

Ngày lấy mẫu : 07/10/2019

Tuần : 41

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 10/2019

Người lấy mẫu : Nguyễn Thị Nhật Huy

Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ


Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	8/10/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	8/10/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.92	≤2	8/10/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	6.97	6,5-8,5	8/10/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO ₃	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	32	≤300	8/10/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	39.3	≤1000	8/10/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	14.2	≤300	8/10/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.09	≤0,3	8/10/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.021	≤0,3	8/10/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.59	≤50	8/10/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.023	≤3	8/10/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	12	≤250	8/10/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.96	≤2	8/10/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	8/10/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	8/10/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	7/10/2019

*** Ghi chú:**

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

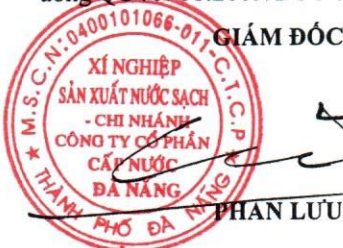

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HÙNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA TRẠM CẤP NƯỚC PHÚ SƠN

Ngày lấy mẫu : 14/10/2019

Tuần : 42

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 10/2019

Người lấy mẫu : Nguyễn Thị Nhật Huy

Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	15/10/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	15/10/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.81	≤2	15/10/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	6.98	6,5-8,5	15/10/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO ₃	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	30	≤300	15/10/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	38.5	≤1000	15/10/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	14.2	≤300	15/10/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.04	≤0,3	15/10/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.003	≤0,3	15/10/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.72	≤50	15/10/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.020	≤3	15/10/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	10	≤250	15/10/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.80	≤2	15/10/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	15/10/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	15/10/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	14/10/2019

* Ghi chú:

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

GIÁM ĐỐC



PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA TRẠM CẤP NƯỚC PHÚ SƠN

Ngày lấy mẫu : 21/10/2019

Tuần : 43

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 10/2019

Người lấy mẫu : Nguyễn Thị Nhật Huy

Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤ 15	22/10/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	22/10/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.72	≤ 2	22/10/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	6.96	6,5-8,5	22/10/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO_3	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	30	≤ 300	22/10/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	38.4	≤ 1000	22/10/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	14.2	≤ 300	22/10/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.06	$\leq 0,3$	22/10/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.004	$\leq 0,3$	22/10/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.52	≤ 50	22/10/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.014	≤ 3	22/10/2019
12	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	12	≤ 250	22/10/2019
13	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	0.96	≤ 2	22/10/2019
14	Coliform tổng số	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	22/10/2019
15	E. coli	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	22/10/2019
16	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	21/10/2019

* Ghi chú:

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

GIÁM ĐỐC



PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA TRẠM CẤP NƯỚC KHE LẠNH

Ngày lấy mẫu : 30/9/2019

Tuần : 40

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 10/2019

Người lấy mẫu : Nguyễn Đình Hiếu

Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤ 15	1/10/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	1/10/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.77	≤ 2	1/10/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	7.31	6,5-8,5	1/10/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO_3	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	10	≤ 300	1/10/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	12.4	≤ 1000	1/10/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	14.2	≤ 300	1/10/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.06	$\leq 0,3$	1/10/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.000	$\leq 0,3$	1/10/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.76	≤ 50	1/10/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.020	≤ 3	1/10/2019
13	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	2	≤ 250	1/10/2019
14	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	1.44	≤ 2	1/10/2019
15	Coliform tổng số	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	1/10/2019
16	E. coli	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	1/10/2019
17	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	30/9/2019

* Ghi chú:

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.



GIÁM ĐỐC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HÙNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA TRẠM CẤP NƯỚC KHE LẠNH

Ngày lấy mẫu : 07/10/2019

Tuần : 41

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 10/2019

Người lấy mẫu : Nguyễn Đình Hiếu

Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	8/10/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	8/10/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.26	≤2	8/10/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	7.05	6,5-8,5	8/10/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO ₃	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	12	≤300	8/10/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	15.6	≤1000	8/10/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	14.2	≤300	8/10/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.05	≤0,3	8/10/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.003	≤0,3	8/10/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.69	≤50	8/10/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.015	≤3	8/10/2019
13	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	4	≤250	8/10/2019
14	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	1.12	≤2	8/10/2019
15	Coliform tổng số	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	8/10/2019
16	E. coli	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	8/10/2019
17	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	7/10/2019

* Ghi chú:

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.



GIÁM ĐỐC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HÙNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA TRẠM CẤP NƯỚC KHE LẠNH

Ngày lấy mẫu : 14/10/2019

Tuần : 42

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 10/2019

Người lấy mẫu : Nguyễn Đình Hiếu

Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤ 15	15/10/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	15/10/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.64	≤ 2	15/10/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	7.31	6,5-8,5	15/10/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO_3	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	8	≤ 300	15/10/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	16.2	≤ 1000	15/10/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	14.2	≤ 300	15/10/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.04	$\leq 0,3$	15/10/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.007	$\leq 0,3$	15/10/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.60	≤ 50	15/10/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.019	≤ 3	15/10/2019
13	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	5	≤ 250	15/10/2019
14	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	1.44	≤ 2	15/10/2019
15	Coliform tổng số	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	15/10/2019
16	E. coli	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	15/10/2019
17	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	14/10/2019

* Ghi chú:

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.



GIÁM ĐỐC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HƯNG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ CỦA TRẠM CẤP NƯỚC KHE LẠNH

Ngày lấy mẫu : 21/10/2019

Tuần : 43

Lượng mẫu : 01 bình 500ml

Tháng : 10/2019

Người lấy mẫu : Nguyễn Đình Hiếu

Người kiểm tra : Nguyễn Thị Nhật Huy - Huỳnh Thị Hồng Mỹ

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Màu sắc	Pt-Co	HACH DR/2010	0	≤15	22/10/2019
2	Mùi vị		Cảm quan	0	Không mùi, vị lạ	22/10/2019
3	Độ đục	NTU	HACH 2100Q	0.44	≤2	22/10/2019
4	pH	pH	HACH HQ411d	7.13	6,5-8,5	22/10/2019
5	Độ cứng, tính theo CaCO ₃	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	8	≤300	22/10/2019
6	Tổng chất rắn hòa tan TDS	mg/l	HACH HQ14d	15.1	≤1000	22/10/2019
7	Hàm lượng Clorua	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	14.2	≤300	22/10/2019
8	Hàm lượng Sắt tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.08	≤0,3	22/10/2019
9	Hàm lượng Mangan tổng số	mg/l	HACH DR/2010	0.004	≤0,3	22/10/2019
10	Hàm lượng Nitrat	mg/l	HACH DR/2010	0.67	≤50	22/10/2019
11	Hàm lượng Nitrit	mg/l	HACH DR/2010	0.016	≤3	22/10/2019
13	Hàm lượng Sunphat	mg/l	HACH DR/2010	7	≤250	22/10/2019
14	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	Chuẩn độ/ PP nội bộ	1.12	≤2	22/10/2019
15	Coliform tổng số	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	22/10/2019
16	E. coli	Vi khuẩn/100ml	HACH/ PP nội bộ	0	0	22/10/2019
17	Clo dư	mg/l	PP so màu	0.50	0,3 - 0,5	21/10/2019

* Ghi chú:

- Tổng Giám đốc Công ty đã Ủy quyền cho Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch ký Kết quả kiểm tra chất lượng nước theo Giấy ủy quyền số 11/GUQ-CTCN ngày 02/8/2017.

- Tiêu chuẩn theo QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

* Nhận xét: Tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế.



GIÁM ĐỐC

PHAN LƯU

TỔ XÉT NGHIỆM

PHẠM VIỆT HÙNG